

Utilisateur :

Madame Grange Françoise
La Mure
43800 Rosières


Conseiller :

J.C. Bourdon
Société SPIRALE


Date :

20/04/04

Madame Grange utilise l'eau d'une source pour alimenter son élevage bovin, sa maison ainsi que sa fromagerie. En conséquence, la qualité de son eau doit être irréprochable et fait l'objet d'un suivi par la DDASS de la préfecture de la Haute-Loire. Après avoir utilisé un traitement par UV, madame Grange décida d'utiliser le Système Plocher pour le traitement de son eau.

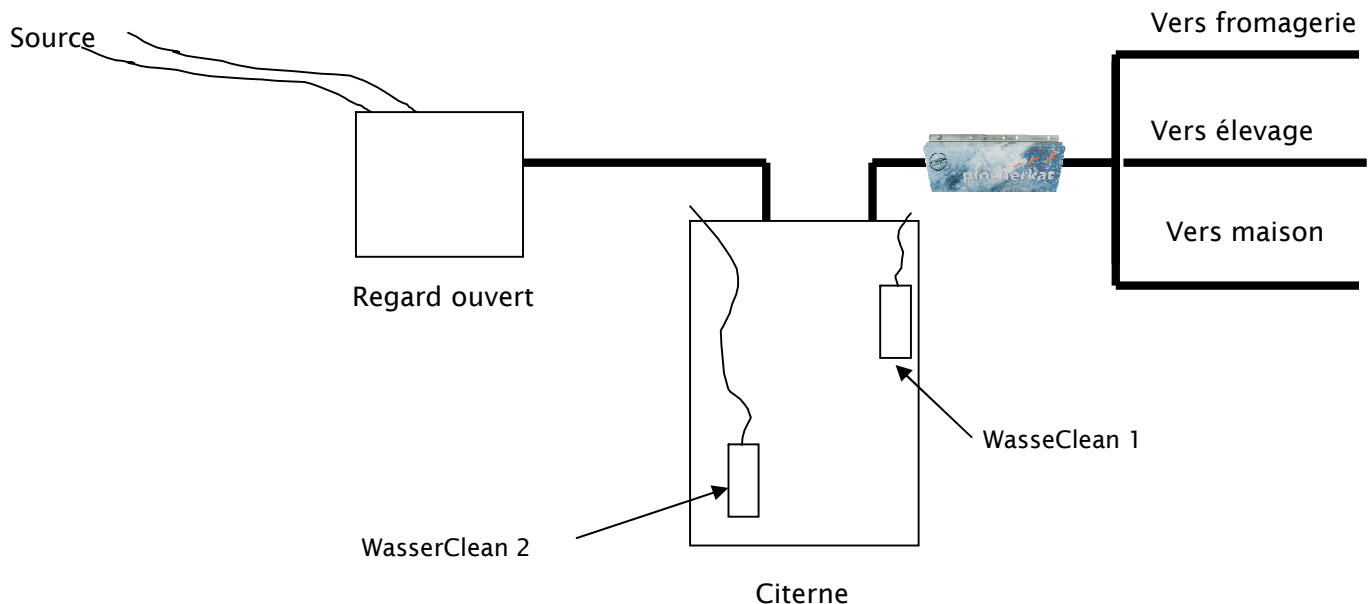


Résultats des analyses micro-biologiques :

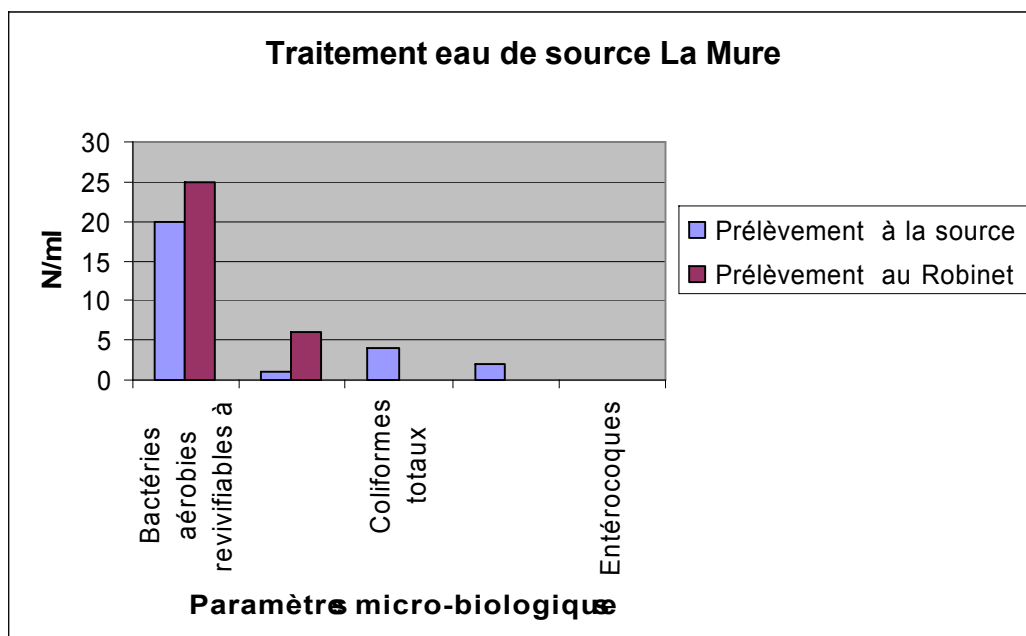

On constate une augmentation des micro-organismes aérobies due à l'information oxygène et une diminution des bactéries pathogène.

Résultats des analyses physico-chimiques :

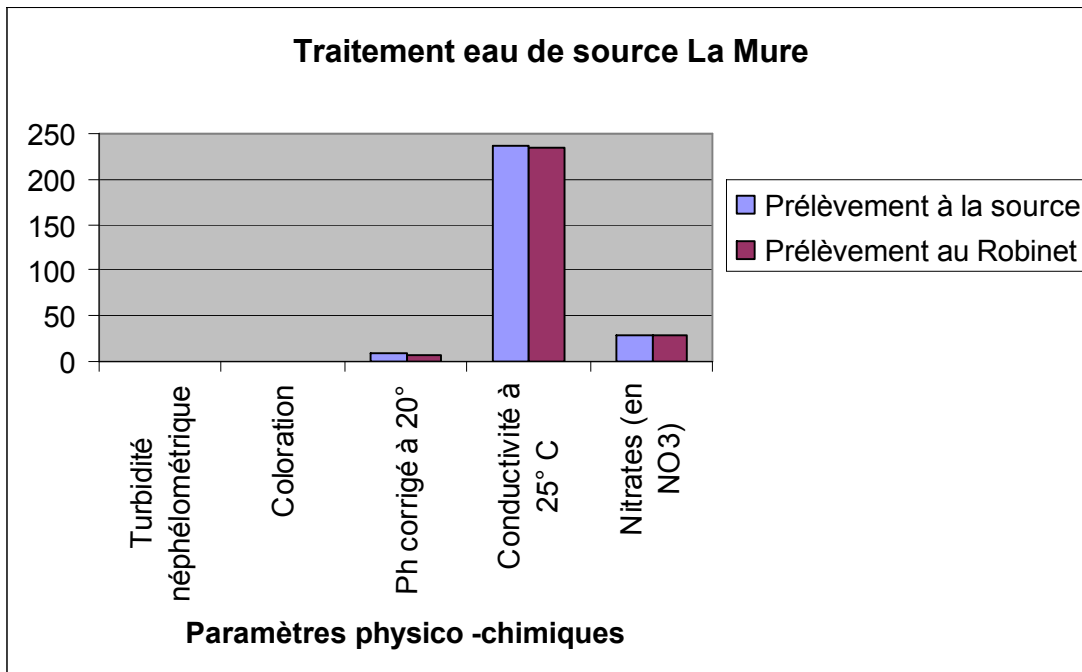

On constate une variation des paramètres physico-chimiques non significative.

Remarques : Les analyses effectuées par la DDASS de la Haute Loire sont fournies en pièces jointes.